



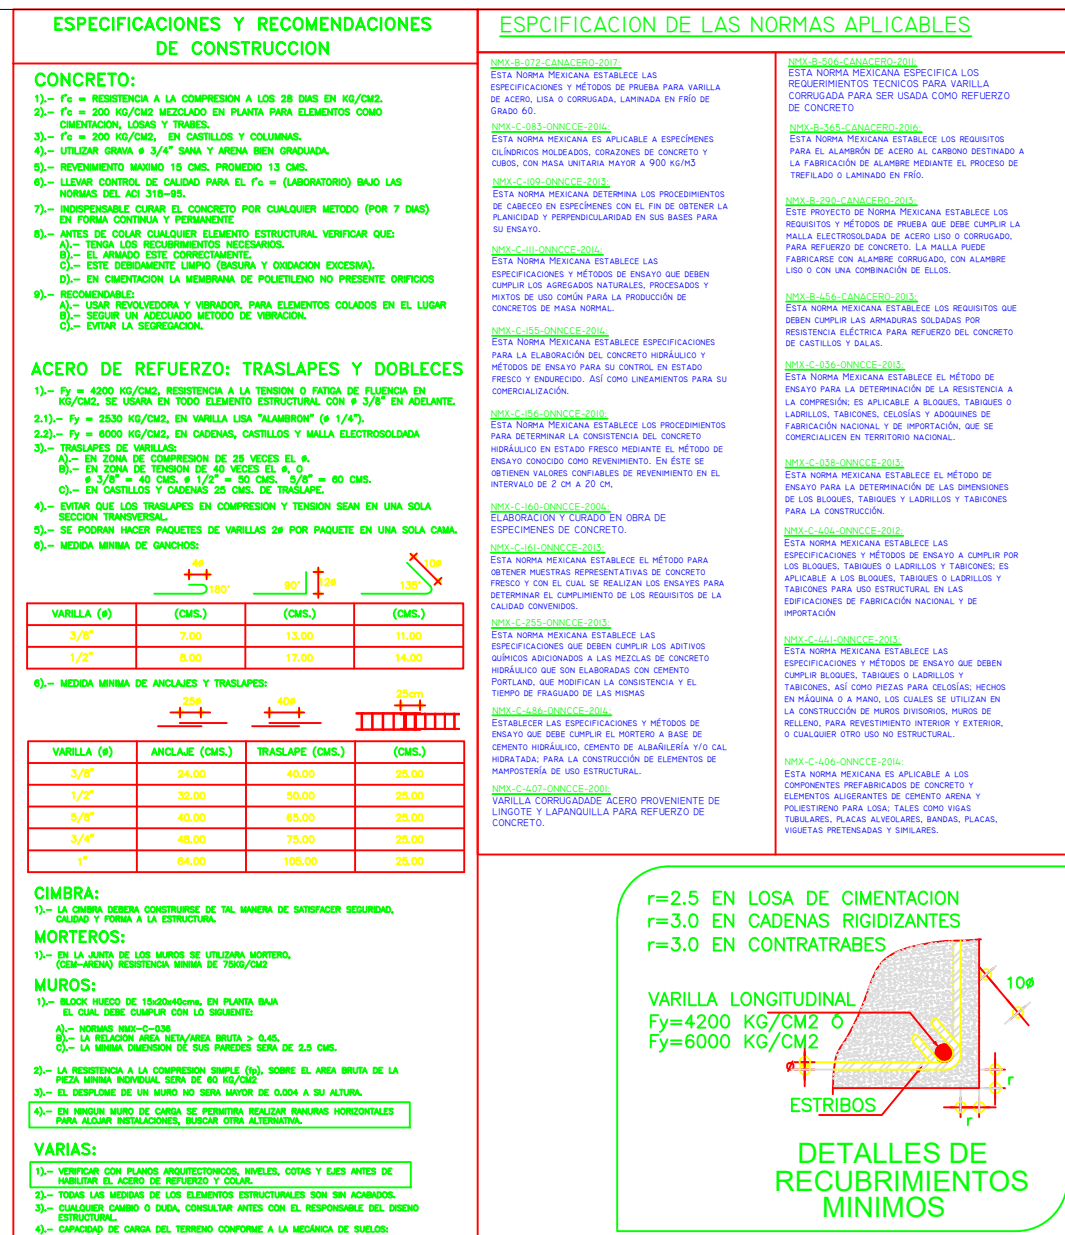

Las zapatas aisladas deberán ser desplantadas a -2.50 m del terreno natural

DESPIECE DE COLUMNAS			
DESCRIPCION	PLANTA	ELEVACIONES	CODIGO EN PLANO
DESARROLLO; CIMENTACION A AZOTEA			C8=C11=C12=C16=C15 C19
LARGO (X); 30 CM			
ANCHO (Y); 40 CM			
ARMADO ESQ.; 4 VAR #6			
ARMADO Y-Y INT.; 2 VAR #6			
ARMADO X-X INT.; 2 VAR #4			
ESTRIBOS; VAR #3 @ 12 CM			

SIMBOLOGÍA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
<u>NOTAS GENERALES:</u> - Las cotas y niveles están dados en metros y rigen sobre dibujo, deberán verificarse con los del proyecto arquitectónico. En caso de discrepancia se ajustarán a los marcados en los planos arquitectónicos. - El recumbimiento del acero de refuerzo en los elementos de concreto será de 2.5cm, excepto en aquellos que se encuentren en contacto con el terreno natural, en dicho caso será de 5cm	



SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

DIRECCION DE PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD	PROYECTÓ
ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ	DEPTO DE PROYECTOS