




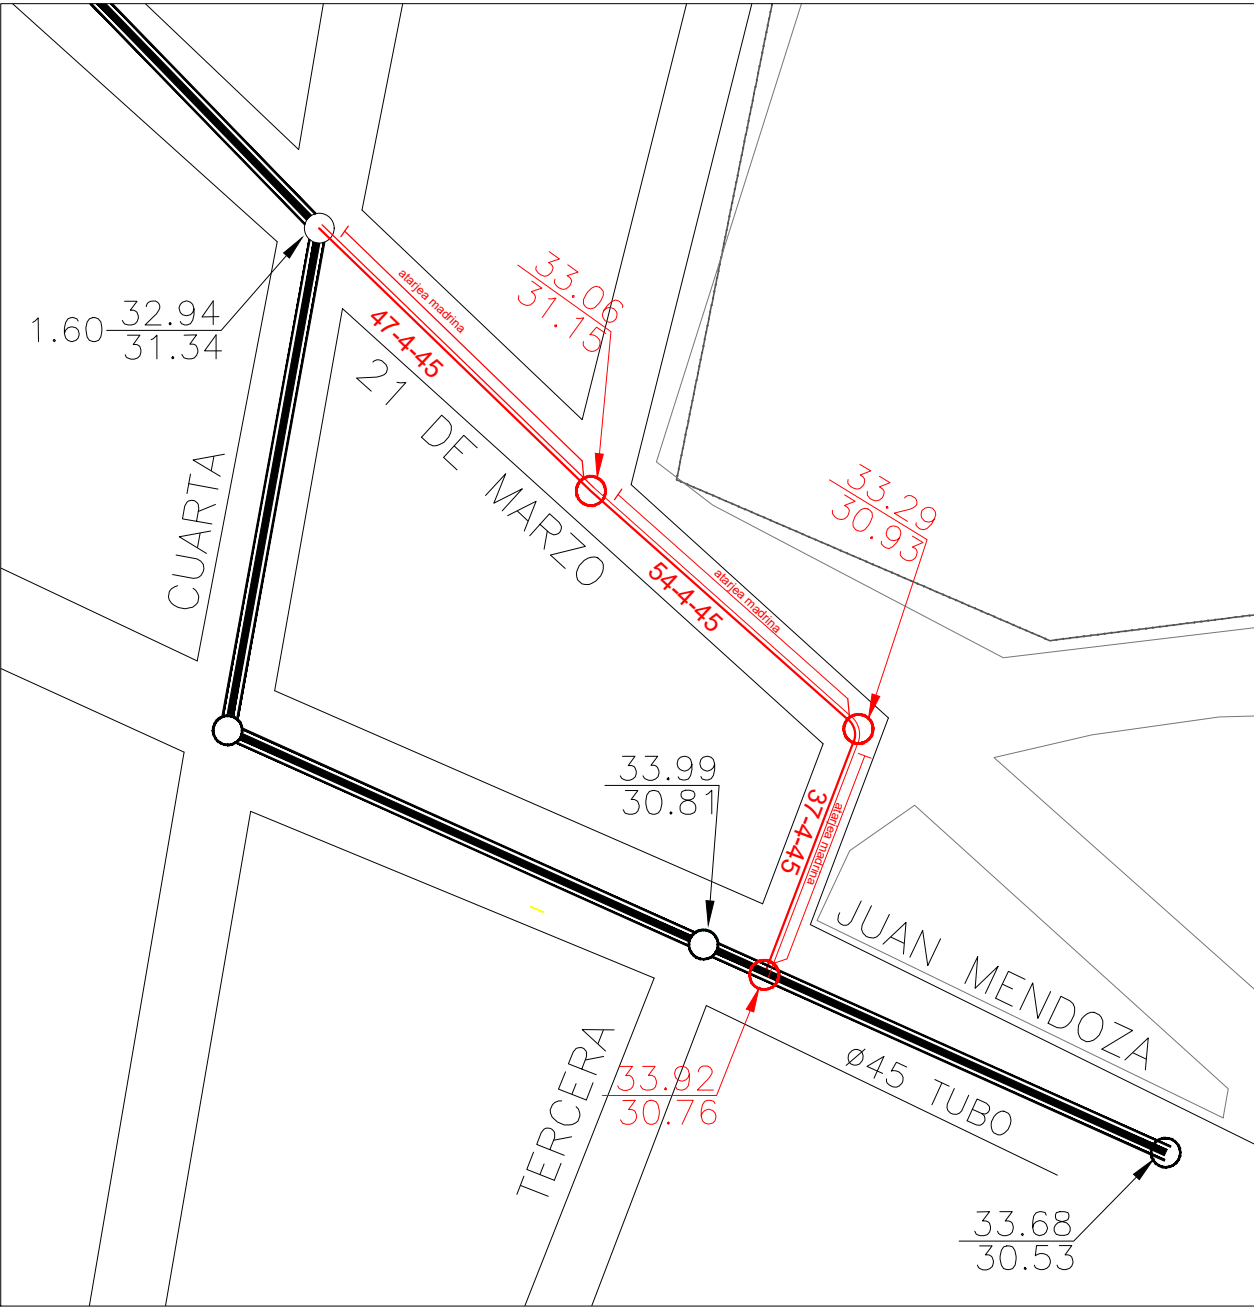


P L A N T A


CANTIDADES DE OBRA		
Concepto	Unidad	Cantidad
Instalacion de tuberia de PVC, de 20 cm (8") diametro	m	138.00
Instalacion de tuberia de PVC, de 45 cm (18") diametro	m	138.00

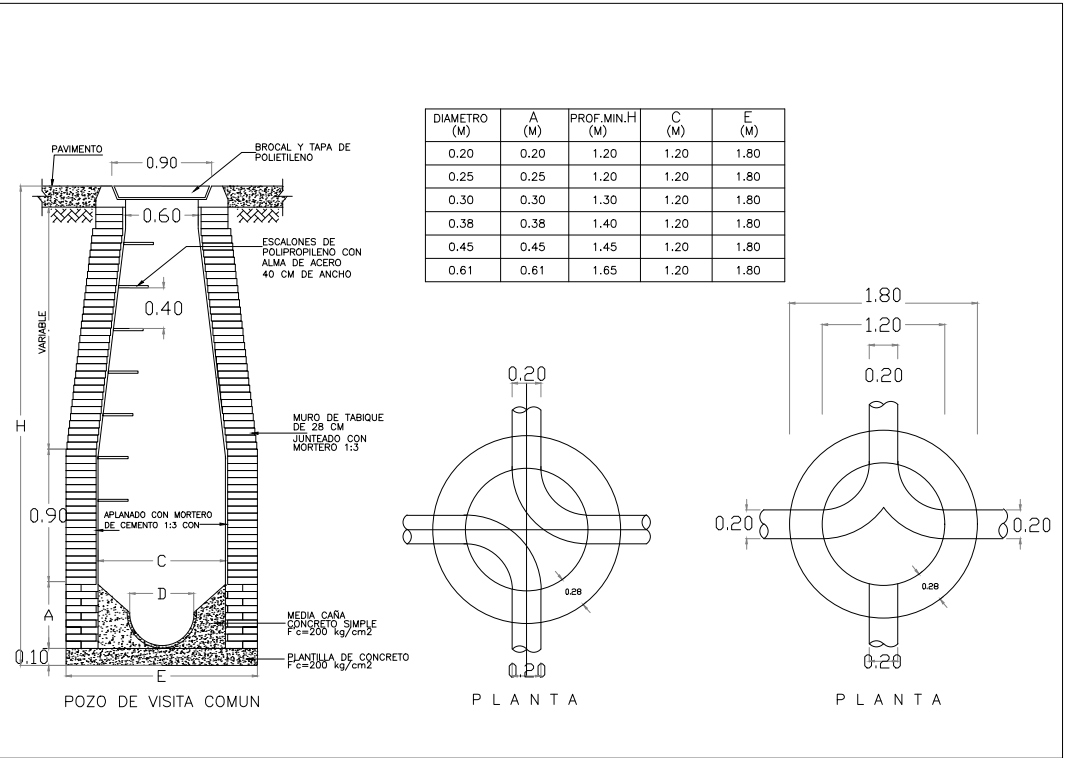


DETALLE POZO COMUN

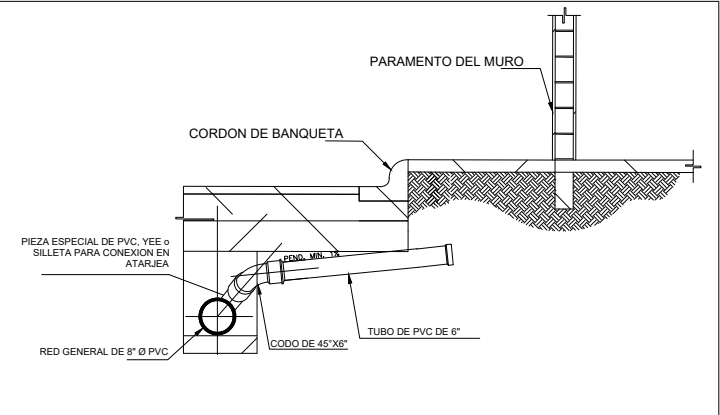

DESCARGA DOMICILIARIA

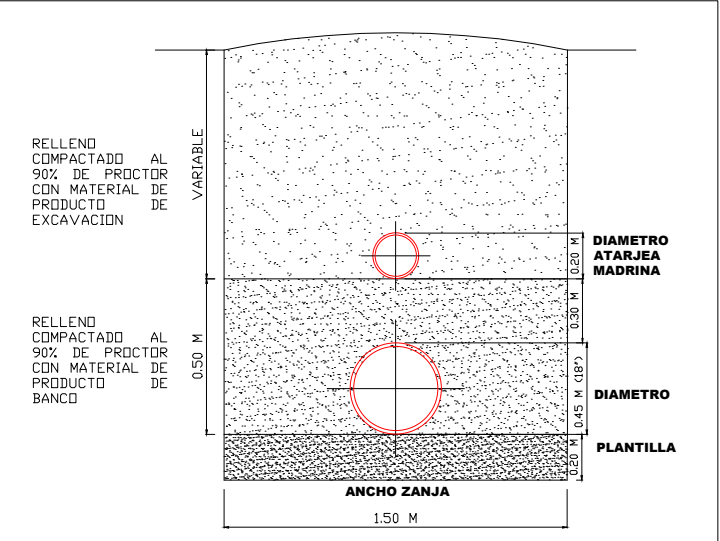

DETALLE ZANJA

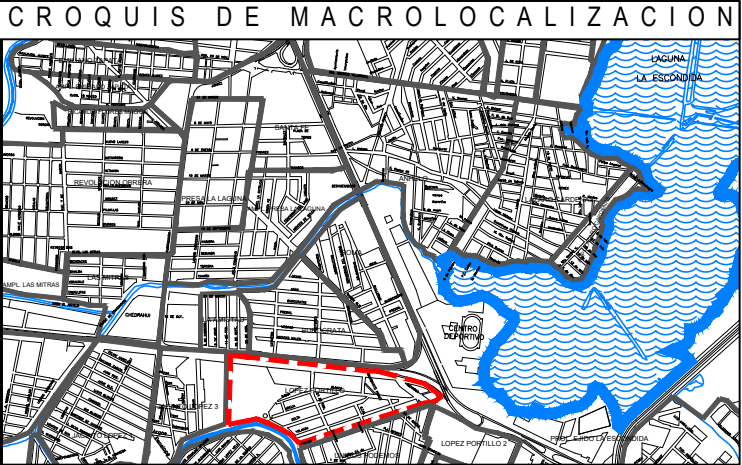

S I M B O L O S	
Proyecto	Existente
Emisor	
Colector	
Subcolector	
Atarjea	
Cabeza de Atarjea	
Pozo de vista común	
Pozo de vista especial	
Pozo caja	
Pozo caja unión	
Pozo caja deflexión	
Pozo con caída	
Caja de caída	
Caja de caída adosada a pozo de vista	
Estación de bombeo	
Línea a presión	
Elevación de terreno	
Profundidad de pozo	
Elevación de plantilla	
Longitud - pendiente - diámetro (m - milés - cm)	
Relleño	

NOTAS	
1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.	
2.- No tomar medidas a escala.	
3.- La tubería utilizada para este proyecto será de Polietileno de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.	
4.- Para la colocación de la plantilla se utilizará material de planchon.	
5.- Previo a la colocación del relleno, se verificará la hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de visita, así mismo se realizará un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desacople.	
6.- El relleno a utilizar en zanjas será con material producto de la excavación y con material sano producto de bancos, se compactará al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm como máximo, se considerará un mínimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactación requerido.	



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	COMAPA REYNOSA
---	-------------------

UBICACION: CALLE 21 DE MARZO (GASODUCTO PEMEX) ENTRE TERCERA Y CUARTA, COLONIA LOPEZ PORTILLO.	
PROYECTO: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR 18" Ø (45 CM)	PLANO: 01/01
OBRA: ALCANTARILLADO SANITARIO	

GERENTE GENERAL LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY	
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE	COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

CLAVE DE PLANO: SC-NVA-21-02	ESCALA: S/E
FECHA: JUNIO-2021	