



PLANTA DE LOSA CON REGIPLACA  
BOVEDA DE OPERACION DE VALVULAS



CORTE A-A'  
ELEVACION

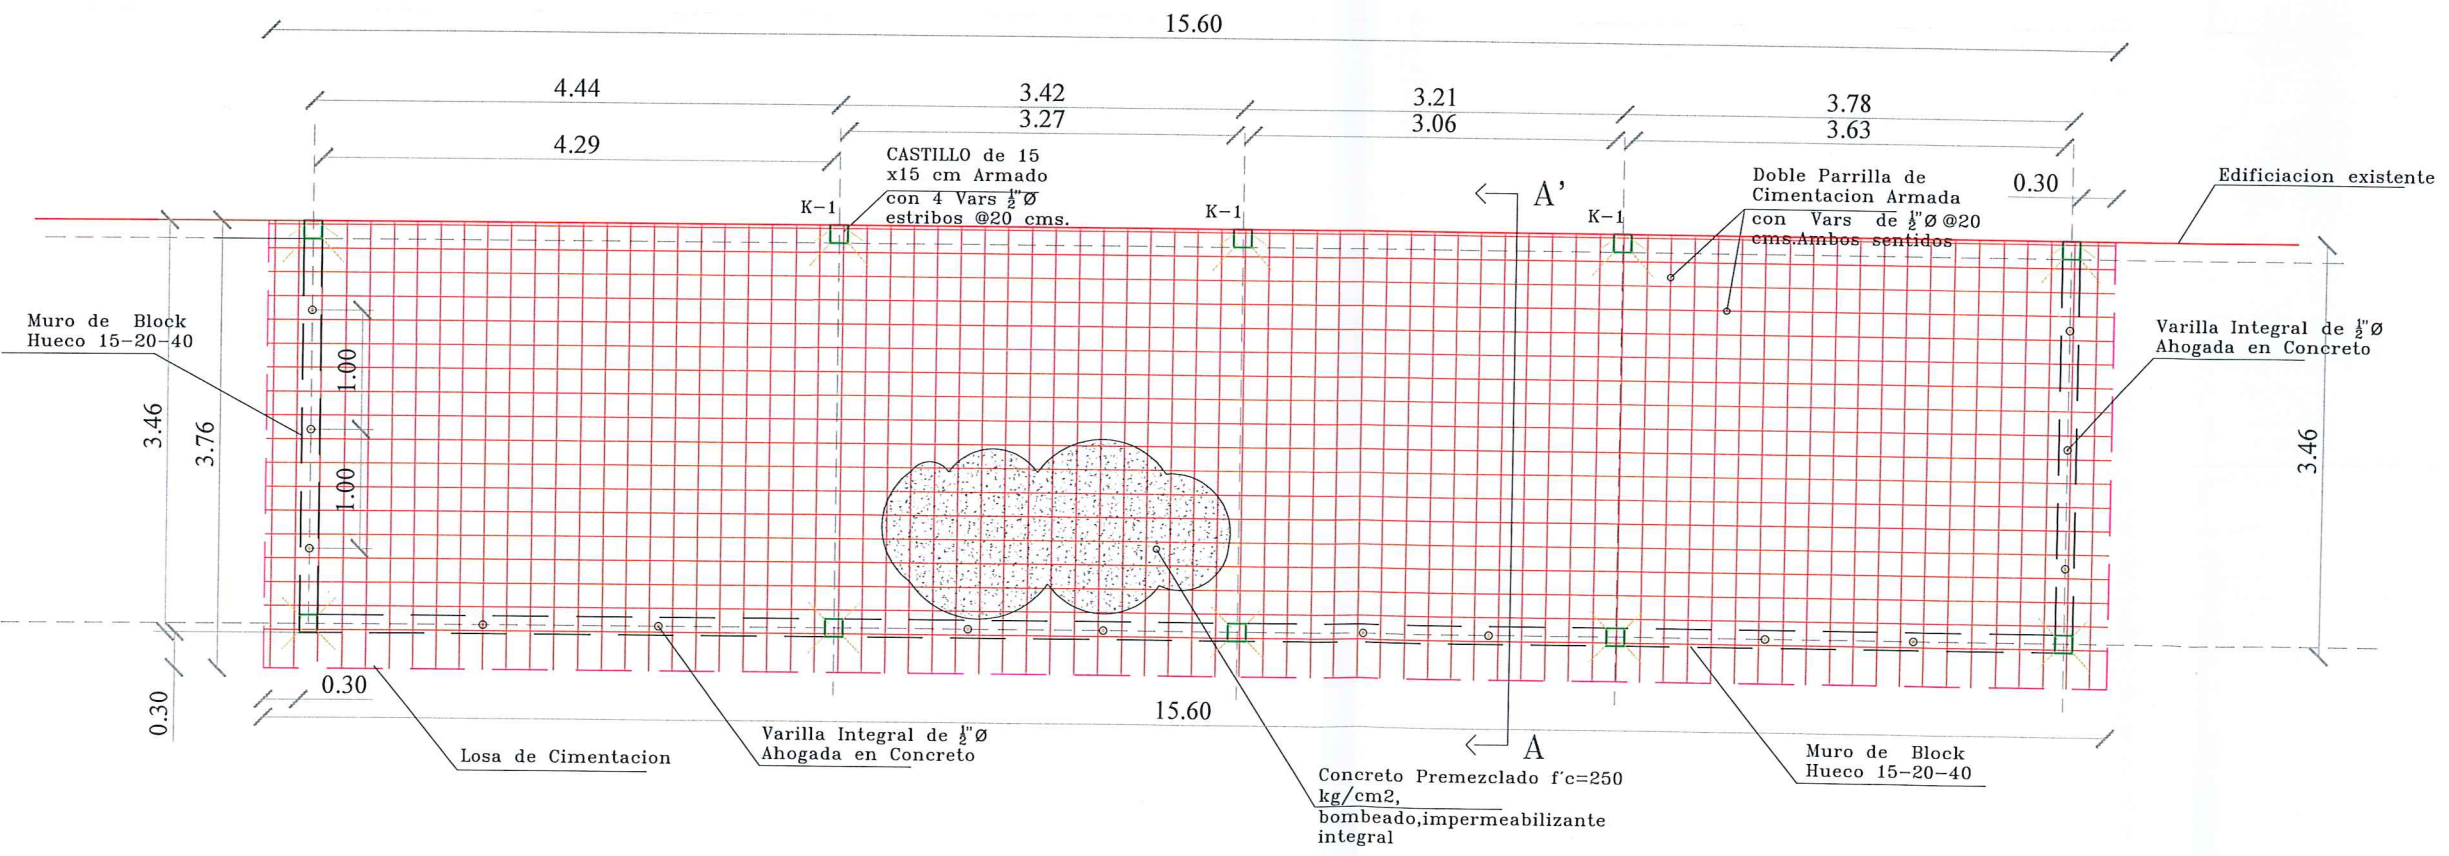


PLANTA DE ARMADO DE CIMENTACION  
BOVEDA DE OPERACION DE VALVULAS



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**COMAPA**  
REYNOSA  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA



GERENTE GENERAL  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS  
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. ERICK MUJICA CASTRO

NOMBRE DEL PROYECTO :  
CONSTRUCCION DE LINEA DE ACERO AL CARBON  
DE 30", 24" Y 20" DE DIAMETRO PARA TRASLADO DE  
AGUA POR GRAVEDAD DESDE TANQUE  
SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 HASTA  
PLANTA DE BOMBEO NUMERO 2.  
UBICACION :  
EN PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO  
UBICADA EN CALLE SIERRA OCCIDENTAL ENTRE  
CALLES SIERRA GUADALUPE Y GRAJENO EN LA  
COLONIA LOMA LINDA, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,  
TAMAILIPAS.

NOMBRE DEL PLANO :  
CAJA DE VALVULAS AP2  
PLANTA LOMA LINDA  
RESPONSABLE DE PROYECTO:  
ING. SAMUEL CRUZ GARCIA  
DIGITALIZADO:  
ING. SAMUEL CRUZ GARCIA  
NUMERO DE PLANO :  
1 de 3  
ESCALA GRAFICA :  
FECHA :  
15 enero 22