

Gabriela Mistral

cjon. Madero

6 LOTES

Madero

17.94

19.80
17.85 2.70

99.50 - 4.7 - 20

20.00
18.41 1.59

6 LOTES

cjon. Matamoros

Pablo Neruda



NOTAS

- 1.- Acolaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.
- 2.- No tomar medidas a escala.
- 3.- La tubería utilizada para este proyecto será de Polietileno de virio, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.
- 4.- Para la colocación de la plantilla se utilizará material de plancon.
- 5.- Previo a la colocación del relleno, se verificará la horizontalidad de la tubería y de los propios pozos de visita, así mismo se realizará un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desajuste.
- 6.- El relleno a utilizar en zanjas será con material producto de la excavación y con material sano producto de bancos, se compactará al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm como máximo, se considerará un mínimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactación requerido.



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
[IMPARABLE]
— 2024 — 2027 —



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
REYNOSA IMPARABLE



CROQUIS DE LOCALIZACION
NOTAS RELEVANTES:

ARE-419-2024

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. FELIPE DE JESUS CHIVVEGA

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. JOSE GUADALUPE SANTU VIERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE ATARJEA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 200 MM (8") DE
DIAMETRO.

UBICACION:

CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PABLO NERUDA Y
GABRIELA MISTRAL EN COLONIA NARCISO MENDOZA EN
EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

NOMBRE DEL PLANO:

ALCANTARILLADO SANITARIO

RESPONSABLE DE PROYECTO:
ING. CARLOS A. IBARRA RICO


DIGITALIZO:
ING. JULIO G. ESQUIVEL C.

NUMERO DE PLANO:
1 de 1

ESCALA GRAFICA:

FECHA:
JULIO-2024

CLAVE PLANO: A-1000-02-00

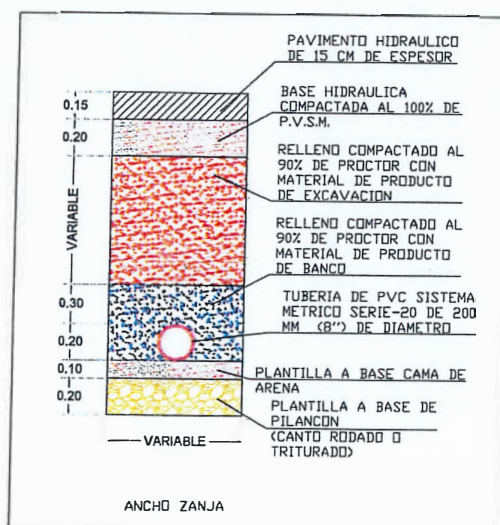

S I M B O L O S		
	Propuesta	Existente
Emisor		
Colector		
Subcolector		
Atarjea		
Cabeza de Atarjea		
Pozo de visita común		
Pozo de visita especial		
Pozo caja unión		
Pozo caja deflexión		
Pozo con caída		
Cajón escalonado		
Caja de caída adosada a pozo de visita		
Estación de bombeo		
Línea a presión		
Elevación de terreno		
Elevación de plantilla		
Profundidad de pozo	20.00 18.50 1.50	20.00 18.50 1.50
Longitud - pendiente - diámetro (m - mías - cm)	100-2-20	100-2-20
Relleno		

